

# GROUPE DE TRAVAIL GAZ 2007

## GT2 « COMITE DE SUIVI DU PROFILAGE ET DE LA GESTION DE L'ACHEMINEMENT »

### Système de souscriptions normalisées des capacités de transport aux PITD applicable à compter du 1<sup>er</sup> avril 2019

## Sommaire

1.	Objet.....	1
2.	Notations .....	1
3.	Rappels .....	2
4.	Principes du système de souscriptions normalisées .....	3
5.	Description des processus de mise en œuvre opérationnelle .....	3
5.1.	Processus de détermination des coefficients d'ajustement « A » applicables au 1 <sup>er</sup> avril N .....	3
5.2.	Processus de détermination des capacités par expéditeur transport (ET) .....	5
5.3.	Mode de transmission des données entre GRD et GRT.....	7
6.	Traitement des dépassements de capacité .....	7
7.	Cas des Entreprises Locales de Distribution .....	8
8.	Cas particulier des GRD de rang « n » .....	9

## 1. Objet

Ce document présente une description détaillée des règles retenues dans le cadre d'un système de souscriptions normalisées des capacités de transport aux PITD. Ce système consiste en une attribution automatique par les GRT des souscriptions aux PITD en fonction du portefeuille de clients alimentés en aval de chaque PITD.

## 2. Notations

CAD	Contrat d'Acheminement Distribution
CAT	Contrat d'Acheminement Transport
CAT-P	Contrat d'Acheminement Transport entre les PEG et les PITD des pertes et différences diverses du réseau de GRDF
CAD-P	Contrat d'Acheminement Distribution virtuel créé pour être la contrepartie d'un CAT-P
CAR	Consommation Annuelle de Référence
CJA <sub>T4/TP</sub>	Capacité Journalière d'Acheminement pour les PDL « à souscription » sur le réseau de distribution. Elle peut être souscrite sur une base annuelle, mensuelle ou quotidienne
CJND	Capacité Journalière Normalisée attribuée à un CAD pour un PITD donné
CJNT	Capacité Journalière Normalisée attribuée à un expéditeur transport pour un PITD donné
CJP <sub>GRT</sub>	Consommation Journalière de Pointe 2% issue de l'analyse de l'hiver par les GRT (PDL « non à souscription » et « à souscription ») ; cette analyse est effectuée par poste élémentaire et les résultats sont agrégés par PITD ou par zone d'équilibrage
CJPNS <sub>GRT</sub>	Consommation Journalière de Pointe 2% des PDL « non à souscription » évaluée sur la base de l'analyse de l'hiver par les GRT
CJPNS <sub>profils</sub>	Consommation Journalière de Pointe 2% des PDL « non à souscription » évaluée sur la base des profils

CJPRD	Capacité Journalière attribuée pour l'acheminement sur le réseau de transport aux PITD du gaz destiné à compenser les pertes et différences diverses du réseau de GRDF, réservée sur une base annuelle ou mensuelle
GRD	Gestionnaire d'un Réseau de Distribution
GRT	Gestionnaire d'un Réseau de Transport
PDL	Point de livraison sur le réseau de distribution
PITD	Point d'Interface Transport Distribution
T2%	Température efficace au risque 2% (température efficace atteinte ou dépassée à la baisse une fois tous les 50 ans en moyenne) ; la température efficace du jour j est une combinaison linéaire des températures des jours j, j-1 et j-2 : $T_{eff} = 0,64 T_j + 0,24 T_{j-1} + 0,12 T_{j-2}$ ; la température du jour j est la moyenne de 8 températures observées toutes les 3 heures à partir de 6h00 et jusqu'à 3h00 le lendemain matin
ZET	Zone d'Équilibrage Transport

### 3. Rappels

Les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution s'appliquent par PDL et comprennent 4 options principales :

- trois options T1, T2, T3, de type binôme, comprenant chacune un abonnement et un terme proportionnel aux quantités livrées ;
- une option T4 de type trinôme, comprenant un abonnement, un terme proportionnel à la capacité journalière souscrite et un terme proportionnel aux quantités livrées.

Il existe également une option tarifaire dite « tarif de proximité » (TP), comprenant un abonnement annuel, un terme proportionnel à la capacité journalière souscrite et un terme proportionnel à la distance entre le point de livraison concerné et le réseau de transport le plus proche, ainsi qu'une option tarifaire dite « tarif forfaitaire » (TF) applicable aux PDL sans dispositif de mesurage du gaz.

Dans le cadre des souscriptions normalisées sur les réseaux de transport, nous distinguons deux catégories de PDL :

- PDL « non à souscription » : PDL relevant des options T1, T2 et T3 des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution ;
- PDL « à souscription » : PDL relevant des options TF, T4 et TP des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution.

Pour le réseau de GRDF, les pertes et différences diverses sont compensées par du gaz acheminé des PEG jusqu'aux PITD au titre d'un contrat d'acheminement ad hoc conclu entre GRDF et les GRT (ou CAT-P : contrat d'acheminement transport des pertes et différences diverses).

Les quantités de gaz correspondantes sont fournies selon des bandeaux journaliers prédéterminés. Elles sont réputées livrées à un PITD de référence pour chaque ZET au titre d'un CAD-P (contrat d'acheminement distribution des pertes et différences diverses).

Les capacités réservées pour ces pertes et différences diverses sont strictement égales à ces bandeaux prédéterminés qui ne peuvent être modifiés qu'en début de mois M pour le mois M+1.

#### Cas particuliers :

- les PDL relevant du forfait TF sont considérés comme des PDL « à souscription », avec une souscription de capacité journalière égale à la consommation annuelle forfaitaire (soit 660 kWh) divisée par 365 ;
- les PDL relevant de l'option T3 avec une fréquence de relevé J/J sont à la fois « non profilés » puisque J/J et « non à souscription » puisque T3 ;
- les PDL relevant des options T4 et TP avec une fréquence de relevé J/M sont considérés comme « non à souscription ». En effet, dans la procédure d'allocation des quantités aux PITD, ces PDL sont considérés comme profilés et traités comme des PDL avec une fréquence de relevé M/M.

#### **4. Principes du système de souscriptions normalisées**

Le système de souscriptions normalisées consiste en une attribution automatique par les GRT des souscriptions de capacités transport aux PITD en fonction du portefeuille de clients alimentés en aval de chaque PITD. Ces souscriptions sont calculées sur la base des profils utilisés pour l'allocation des quantités aux PITD et de coefficients d'ajustement « A ».

Ce système repose sur les principes suivants :

- à chaque PDL « non à souscription » est associée une capacité dite « normalisée », déterminée à partir de sa CAR, de son profil, de la température de pointe 2% de la station météo auquel est rattaché le PITD concerné, et d'un coefficient d'ajustement « A » décrit au § 5.1 ;
- pour les PDL « à souscription », l'expéditeur distribution réserve librement la capacité souhaitée ;
- pour les PITD de référence auxquels est acheminé le gaz destiné à compenser les pertes et différences diverses du réseau de GRDF, une capacité dite « normalisée » est associée au CAD-P, strictement égale aux quantités prédéterminées à l'avance pour cet effet ;
- chaque jour, sur chaque PITD, la capacité est allouée automatiquement à chaque expéditeur transport par les GRT ; cette capacité est égale à la somme :
  - des capacités souscrites pour les PDL « à souscription » alimentés en aval du PITD considéré,
  - des capacités normalisées calculées pour les PDL « non à souscription » alimentés en aval du PITD considéré,
  - uniquement pour les PITD de référence, des capacités attribuées pour l'acheminement aux PITD du gaz destiné à compenser les pertes et différences diverses du réseau de GRDF.

Pour faire le lien entre les consommations journalières de pointe obtenues avec les profils et celles issues de l'analyse de l'hiver par les GRT, des coefficients d'ajustement (notés « A ») sont introduits. Ces coefficients correspondent au rapport entre :

- la consommation journalière en cas de pointe de froid des PDL « non à souscription », calculée en soustrayant à la consommation de pointe (obtenue grâce à l'analyse de l'hiver précédent par les GRT pour chaque poste élémentaire), la somme des capacités journalières souscrites pour les PDL « à souscription » et des capacités journalières attribuées pour l'acheminement du gaz destiné à compenser les pertes et différences diverses du réseau de GRDF,
- et la consommation journalière en cas de pointe de froid des PDL « non à souscription », calculée sur la base des profils, des CAR et de la température de pointe T2%.

Les coefficients A ainsi obtenus sont utilisés pour déterminer la capacité normalisée associée à chaque PDL profilé, en multipliant la consommation journalière correspondant à son profil appliqué à la température de pointe 2% par le coefficient d'ajustement A correspondant.

#### **5. Description des processus de mise en œuvre opérationnelle**

La mise en œuvre opérationnelle du système de souscriptions normalisées des capacités de transport aux PITD se décompose en deux processus principaux :

- un processus de détermination des coefficients d'ajustement « A », de périodicité annuelle ;
- un processus de détermination des capacités de transport aux PITD pour chaque expéditeur transport et chaque jour, de périodicité mensuelle.

##### **5.1. Processus de détermination des coefficients d'ajustement « A » applicables au 1<sup>er</sup> avril N**

Les coefficients A sont fixés dans le cadre de l'élaboration des tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et s'appliquent pendant toute la période de validité d'un tarif. Toutefois, en cas de modification importante du système de profilage, ces valeurs peuvent être révisées en cours de période de validité d'un tarif.

Pour faire le lien entre les consommations journalières de pointe obtenues avec les profils et celles issues de l'analyse de l'hiver par les GRT, des coefficients d'ajustement (notés « A ») sont introduits. Ces coefficients sont calculés selon les modalités décrites ci-dessous.

On suppose que les températures T2% ont été calculées au préalable pour chacune des stations météo de rattachement des PITD. Ces températures sont publiées dans la table des PITD.

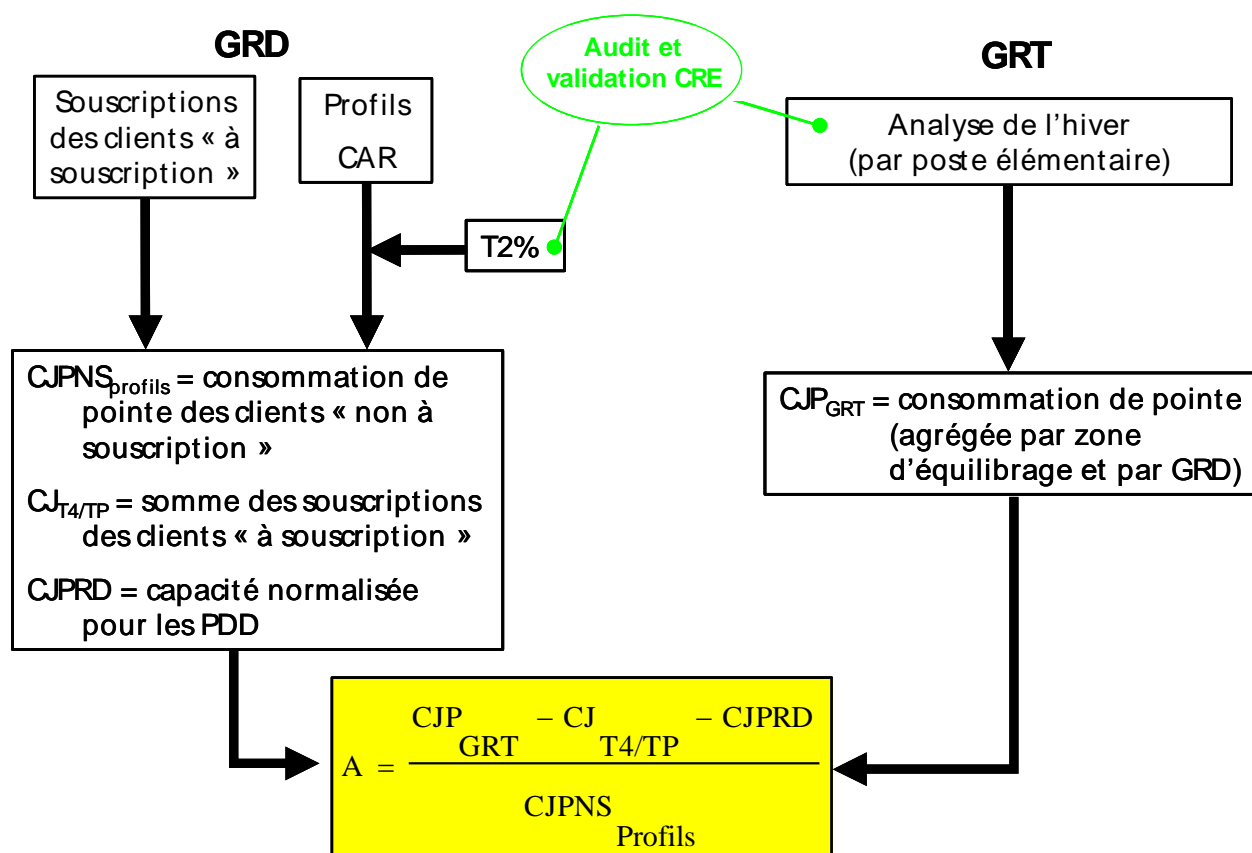


Figure 1 : Principes de calcul des coefficients d'ajustement A.

### Étape 1 : Analyse de l'hiver et détermination de la consommation de pointe 2%

Une analyse de l'hiver écoulé (hiver N-2 / N-1) est réalisée en avril de l'année N-1 par les GRT. Cette analyse permet de déterminer la consommation journalière de pointe au risque 2% pour chaque poste élémentaire. Les résultats obtenus sont ensuite agrégés par PITD, par zone d'équilibrage (et dans la zone Nord de GRTgaz par qualité gaz) et par GRD.

Les méthodes de calcul des consommations de pointe utilisées par les GRT TIGF et GRTgaz sont décrites en Annexes 1 et 2.

### Étape 2 : Transmission des données GRD aux GRT

Au cours du mois de janvier ou début février, les GRD transmettent aux GRT les données suivantes actualisées, pour **chaque** PITD :

- somme des CAR appliquées à partir du 1<sup>er</sup> avril N pour chaque profil de consommateurs ;
- somme des souscriptions annuelles de capacité pour les PDL « à souscription » ;
- somme des souscriptions mensuelles de capacité pour les PDL « à souscription » ;
- somme des souscriptions quotidiennes de capacité pour les PDL « à souscription »,
- somme des souscriptions annuelles ou mensuelles correspondant à l'acheminement du gaz destiné à compenser les pertes et différences diverses du réseau de GRDF.

### Étape 3 : Détermination des facteurs d'ajustement A

À partir des coefficients de profils, de l'ajustement climatique  $e_1$  et des données de températures en vigueur du 1<sup>er</sup> avril de l'année N au 31 mars de l'année N+1, les GRT calculent, pour chaque profil et chaque station météo, le coefficient  $Z_i$  pour l'année N donné par :

$Z_{i, \text{profil } j, \text{ station météo } k} (\text{année } N) = [ \text{coefficient du profil } j \text{ le plus élevé du mois de janvier } N - e_1 \times (\text{température efficace au risque froid 2\% de la station météo } k - \text{température efficace de référence de la station météo } k \text{ pour le jour de janvier } N \text{ où le coefficient du profil } j \text{ est le plus élevé}) ] / 365$

À partir des CAR transmises par les GRD lors de l'étape 2 et des coefficients  $Z_i$ , les GRT calculent pour chaque zone d'équilibrage, chaque GRD et chaque qualité gaz dans la zone Nord de GRTgaz, la consommation journalière de pointe de l'ensemble des PDL « non à souscription » évaluée sur la base des profils en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> avril N (=  $CJPNS_{\text{profils}} (\text{année } N)$ ). Pour chaque profil  $j$  et chaque station météo  $k$ , la consommation journalière de pointe pour l'année N est donnée par la formule :

$CJPNS_{\text{profil } j, \text{ station météo } k} (\text{année } N) = \text{moyenne} [ Z_{i, \text{profil } j, \text{ station météo } k} (\text{année } N-2) ; Z_{i, \text{profil } j, \text{ station météo } k} (\text{année } N-1) ; Z_{i, \text{profil } j, \text{ station météo } k} (\text{année } N) ] \times CAR_{\text{profil } j, \text{ station météo } k} (\text{année } N)$

À partir des souscriptions annuelles, mensuelles et quotidiennes des PDL « à souscription » transmises par les GRD lors de l'étape 2, les GRT calculent pour chaque zone d'équilibrage, chaque GRD et chaque qualité gaz dans la zone Nord de GRTgaz, la consommation journalière de pointe de l'ensemble des PDL « non à souscription » évaluée sur la base de l'analyse de l'hiver (=  $CJPNS_{\text{GRT}}$ ).

Cette consommation journalière est obtenue en retranchant des résultats de l'analyse de l'hiver la somme des souscriptions annuelles, mensuelles et quotidiennes des PDL « à souscription » en vigueur à la date de calcul du facteur A (=  $CJA_{T4/TP}$ ) et des capacités journalières normalisées attribuées pour l'acheminement aux PITD du gaz destiné à compenser les pertes et différences diverses du réseau de GRDF (=  $CJPRD$ ) :

$$CJPNS_{\text{GRT}} = CJP_{\text{GRT}} - CJA_{T4/TP} - CJPRD$$

Le facteur A est égal, pour chaque zone d'équilibrage, chaque GRD et chaque qualité gaz, au rapport entre la consommation journalière de pointe de l'ensemble des PDL « non à souscription » évaluée sur la base de l'analyse de l'hiver et la consommation journalière de pointe de l'ensemble des PDL « non à souscription » évaluée sur la base des profils :

$$A = \frac{CJPNS_{\text{GRT}}}{CJPNS_{\text{profils}}}$$

### 5.2. Processus de détermination des capacités par expéditeur transport (ET)

Pour un jour quelconque, les capacités attribuées à chaque expéditeur transport pour chaque PITD sont calculées et mises à disposition des expéditeurs transport selon les modalités décrites ci-dessous.

On suppose que les températures T2% ont été calculées au préalable pour chacune des stations météo de rattachement des PITD.

Une table de correspondance est établie entre Contrats d'Acheminement Distribution (CAD) et Expéditeurs Transport (ET). Dans le cas des Contrats d'Acheminement Distribution des pertes et différences diverses (CAD-P), l'Expéditeur Transport correspondant est GRDF.

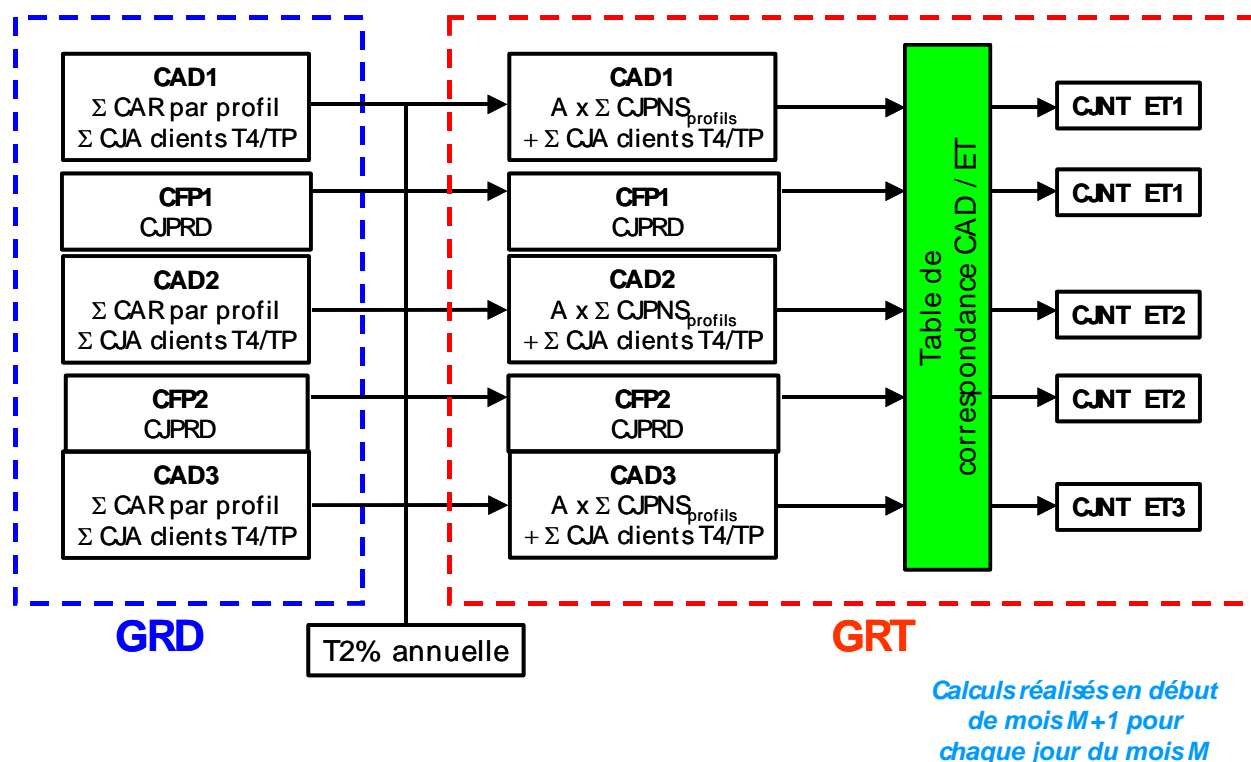


Figure 3 : Principes de calcul des capacités normalisées attribuées à chaque expéditeur.

#### Étape 1 : Transmission des données GRD

Chaque mois M+1, les GRD transmettent aux GRT les données suivantes, pour chaque jour du mois M, chaque PITD et chaque CAD :

- somme des CAR pour chaque profil de consommateurs ;
- somme des souscriptions annuelles, mensuelles et quotidiennes de capacité pour les PDL « à souscription »
- somme des souscriptions correspondant à l'acheminement du gaz destiné à compenser les pertes et différences diverses du réseau de GRDF.

#### Étape 2 : Calcul des capacités normalisées attribuées à chaque CAD

À partir des CAR transmises par les GRD aux GRT lors de l'étape 1 et des températures T2%, les GRT calculent, pour chaque CAD et chaque PITD, la consommation journalière de pointe de l'ensemble des PDL « non à souscription » évaluée sur la base des profils (= CJPNS<sub>profils</sub>). Cette consommation journalière est obtenue en appliquant la température T2% aux profils pour le troisième jeudi de janvier (coefficients de profils applicables à partir du 1<sup>er</sup> avril N).

En tenant compte du calcul précédent, des valeurs applicables des facteurs d'ajustement A et des souscriptions annuelles, mensuelles et quotidiennes des PDL « à souscription » transmises par les GRD aux GRT lors de l'étape 1, les GRT calculent, **pour chaque jour, chaque CAD et chaque PITD**, une capacité journalière normalisée CJND :

$$CJND = A \times CJPNS_{\text{profils}} + CJA_{T4/TP}$$

#### Étape 3 : Calcul des capacités normalisées attribuées à chaque expéditeur transport

Une table de correspondance entre CAD, d'une part, et expéditeurs transport, d'autre part, est établie sur la base des déclarations conjointes reçues par les GRT. Cette table de correspondance permet, pour chaque PITD, de faire correspondre à chaque CAD un expéditeur transport. Cette table de correspondance est déjà utilisée par ailleurs pour l'allocation quotidienne des quantités livrées aux PITD.

Grâce à la table de correspondance entre CAD, d'une part, et expéditeurs transport, d'autre part, les GRT calculent, **pour chaque jour, chaque expéditeur transport et chaque PITD**, une capacité journalière normalisée CJNT :

$$CJNT = \text{somme des CJND pour les CAD déclarés sur le PITD considéré pour l'expéditeur transport considéré ;}$$

$$CJNT = CJPRD \text{ pour le CAD-P éventuellement déclaré sur le PITD considéré.}$$

Nota Bene : Pour les CAD-P, le terme CJNT correspond directement, par définition, au terme CJPRD sans intervention du facteur d'ajustement A.

#### **Étape 4 : Publications**

Les capacités de transport sur le réseau régional, et de livraison, allouées à chaque expéditeur transport pour chaque jour du mois M, sont mises à disposition de chaque expéditeur transport par les GRT chaque mois M+1, pour chaque CAD.

Les informations transmises par les GRD pour effectuer le calcul de ces capacités (CAR agrégées par profil et par CAD,  $CJA_{T4/TP}$  par CAD et CJPRD par CAD-P) sont également mises à disposition des expéditeurs transport par les GRT chaque mois M+1 pour chaque jour du mois M et chaque PITD. Ces données sont récupérables de façon automatique par les expéditeurs transport.

Il n'est pas possible dans l'immédiat de mettre en place une mise à disposition des données ci-dessus avec une fréquence quotidienne. Cette mise à disposition quotidienne constitue toutefois une évolution souhaitable du système.

Par ailleurs, chaque jour, les GRT mettent à disposition des expéditeurs transport les quantités livrées aux PDL « à souscription », pour chaque PITD, chaque CAD et chaque jour, les quantités allouées pour les PDL « non à souscription », pour chaque PITD, chaque CAD et chaque jour, ainsi que les quantités livrées pour compenser les pertes et différences diverses du réseau de GRDF, pour chaque PITD de référence et chaque jour.

#### **5.3. Mode de transmission des données entre GRD et GRT**

Les données GRD nécessaires aux GRT pour la mise en œuvre du processus annuel décrit au § 5.1 (détermination des coefficients d'ajustement « A ») sont transmises par messagerie électronique sous forme de fichier Excel.

Les données GRD nécessaires aux GRT pour la mise en œuvre du processus mensuel décrit au § 5.2 (détermination des capacités par expéditeur transport) sont transmises selon les modalités qui ont été définies pour l'échange des données nécessaires à l'allocation des quantités aux PITD et qui sont décrites dans les spécifications fonctionnelles détaillées type des interfaces SI GRT – SI GRD.

### **6. Traitement des dépassements de capacité**

Pour les PDL « non à souscription », les capacités étant allouées par les opérateurs aux expéditeurs, aucun dépassement de capacité ne peut être pénalisé. Les éventuels dépassements de capacité seront donc traités en ne prenant en compte que les dépassements liés à l'alimentation de PDL « à souscription » sur le réseau de distribution ou d'industriels raccordés au réseau de transport et les dépassements liés à la fourniture des pertes et différences diverses du réseau de GRDF et en tenant compte des éventuelles souscriptions de capacités mensuelles et quotidiennes.

**Nota Bene :** les capacités réservées pour l'acheminement du gaz destiné à compenser les pertes et différences diverses étant strictement égales aux quantités prédéterminées à l'avance pour cet usage, aucun dépassement de capacité lié à la compensation des pertes et différences diverses ne devrait être pénalisé.

Pour les capacités de transport sur le réseau régional, et les capacités de livraison, les dépassements éventuels seront pénalisés selon la règle suivante. Pour un jour donné, la valeur de dépassement de capacité journalière prise en compte est égale à la différence, si elle est positive, entre les deux valeurs suivantes :

- Différence entre la quantité journalière de gaz livrée et la capacité journalière correspondante, si cette différence est positive, zéro sinon ;
- Différence entre la somme des quantités journalières livrées aux PDL « non à souscription » et la somme des capacités normalisées pour les PDL « non à souscription », si cette différence est positive, zéro sinon.

Pour les capacités de sortie du réseau principal, les dépassements éventuels seront pénalisés selon la règle suivante. Pour un jour donné, la valeur de dépassement de capacité journalière prise en compte est égale à la différence, si elle est positive, entre les deux valeurs suivantes :

- Différence entre la quantité journalière de gaz livrée et la capacité journalière de sortie du réseau principal correspondante, si cette différence est positive, zéro sinon ;
- Différence entre la somme des quantités journalières livrées sur la zone de sortie aux PDL « non à souscription » et la somme pour la zone de sortie des capacités normalisées pour les PDL « non à souscription », si cette différence est positive, zéro sinon.

Afin de permettre la mise œuvre des règles ci-dessus, les GRD transmettront aux GRT les quantités livrées aux PDL « à souscription », pour chaque jour, chaque CAD et de façon agrégée pour chaque PITD. Ces données viendront en complément des quantités journalières (totales), allouées pour chaque CAD et chaque PITD, déjà transmises par les GRD.

## **7. Cas des Entreprises Locales de Distribution**

Le système de souscriptions normalisées ci-dessus est applicable aux GRD qui ont mis en place la base de données contenant les profils de l'ensemble des PDL raccordés à leur réseau de distribution. Dans les cas où cette base de données n'existe pas ou n'existe que partiellement, les règles suivantes sont retenues :

- 1) Si seul le fournisseur historique est actif sur le réseau du GRD considéré, la totalité de la consommation journalière de pointe retenue par le GRT amont dans ses études de réseau (calculée sur la base des analyses de l'hiver de plusieurs années afin d'éviter les variations trop brutales) est attribuée au fournisseur historique.  
En cas de dépassement, il n'y a pas de pénalisation. Si le dépassement est dû à une croissance de l'activité, la souscription de capacité est alors revue pour l'année en cours à partir du mois du dépassement.
- 2) Dans le cas où plusieurs fournisseurs sont actifs sur le réseau du GRD considéré, la capacité normalisée est calculée conformément aux règles décrites au § 5.2 en appliquant un coefficient d'ajustement  $A = 1$  (le système de profilage est appliqué aux consommateurs ayant changé de fournisseur avec  $k_1 = k_2 = 1$ ) pour les PDL « non à souscription » ; pour les PDL « à souscription » on prend en compte les capacités journalières souscrites ; la capacité normalisée attribuée au fournisseur historique est égale à la consommation journalière de pointe retenue par le GRT amont dans ses études de réseau (calculée sur la base des analyses de l'hiver de plusieurs années afin d'éviter les variations trop brutales), diminuée de la somme des capacités normalisées attribuées aux autres fournisseurs. Ainsi
  - pour chacun des fournisseurs non historiques (FNH), la capacité journalière normalisée qui leur est attribuée est égale à :

$$CJND(FNH) = CJPNS_{\text{profils avec } k=1}(FNH) + CJA_{T4/TP}(FNH)$$

Avec

- $CJPNS_{\text{profils avec } k=1}(FNH)$  : capacité journalière de pointe pour l'ensemble des PDL « non à souscription » du fournisseur non historique considéré, définie à partir des profils au risque 2% et avec  $k=1$
- $CJA_{T4/TP}(FNH)$  : capacité journalière d'acheminement pour l'ensemble des PDL « à souscription » du fournisseur non historique considéré, calculée en faisant la somme des capacités souscrites pour les PDL « à souscription » de ce fournisseur sur une base annuelle, mensuelle ou quotidienne

En cas de dépassement, le fournisseur non historique est pénalisé suivant la règle du paragraphe 6.



- pour le fournisseur historique (FH), la capacité journalière normalisée qui lui est attribuée est égale à :

$$CJND (FH) = CJP_{GRT} - \text{Somme des CJND (FNH)}$$

En cas de dépassement, le fournisseur historique est pénalisé suivant la règle du paragraphe 6.

Si le dépassement est dû à une croissance de l'activité, la souscription de capacité est alors revue pour l'année en cours à partir du mois du dépassement.

## 8. Cas particulier des GRD de rang « n »

Certains réseaux de distribution publique sont alimentés en gaz naturel à partir d'un autre réseau de distribution publique et non à partir d'un réseau de transport. Lorsque ces réseaux successifs sont exploités par des GRD différents, la consommation journalière de pointe au risque 2% pour les réseaux de chaque GRD doit être calculée, par le GRT concerné, sur la base des consommations journalières mesurées pour les réseaux de ce seul GRD, sans prise en compte des consommations journalières correspondant aux réseaux des autres GRD.

Les données éventuellement nécessaires seront transmises au GRT soit directement par le GRD qui exploite le réseau concerné, soit par l'intermédiaire du GRD qui exploite le réseau situé en amont.

Lorsqu'un GRD de rang « n » a mis en place la base de données contenant les profils de l'ensemble des PDL raccordés à son réseau de distribution, les processus de mise en œuvre opérationnelle décrits au paragraphe 5 s'appliquent à ce GRD. En particulier, le GRT qui l'alimente calcule un coefficient d'ajustement A pour ce GRD.

## Annexe 1 :


### Méthode de calcul des consommations de pointe utilisée par TIGF

#### Principe général:

Régression linéaire<sup>1</sup> des consommations journalières, de type  $C = a.m + b$  avec  $m$  une variable calculée à partir de données météorologiques.

Ce modèle permet, à l'aide de calculs simples, de disposer d'une expression linéaire explicative de la consommation gaz en fonction de la rigueur climatique du jour. Il rend ainsi possible une estimation de :

- l'impact de la variation de la rigueur climatique sur consommation de chauffage des locaux
- les consommations probables des prochains jours d'après les prévisions météorologiques quotidiennes
- l'évolution d'une année à l'autre des ventes journalières « hivernales » à climat constant
- la consommation journalière pour une rigueur climatique donnée, « normale » ou extrême (en particulier le risque 2%)

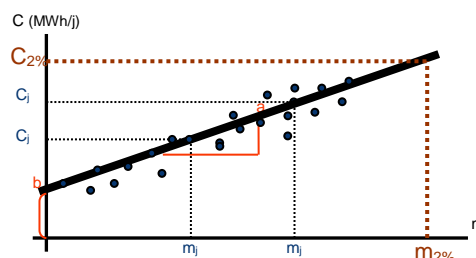

de  
la

Ces diverses estimations sont calculées directement et simplement à partir des modèles établis et sont affectés d'intervalles de confiance. La qualité de la modélisation a notamment été testée sur la période de froid extrême de janvier 1985.

#### Détermination de la variable explicative $m$ :

Les données initialement prises en compte pour l'étude statistique étaient la température, l'ensoleillement, le vent, la pluviométrie, la position du soleil.

Les variables finalement retenues pour l'élaboration du modèle sont

- La température du jour, de la veille, et de l'avant-veille
- Le vent du jour et de la veille
- La position du soleil

Ont été exclu de l'étude :

- Samedi, dimanches, jours fériés, ponts, vacances scolaires
- Jours transitoires entre périodes de non chauffage et de plein chauffage

D'autre part, les températures sont plafonnées à 19°, car seules les valeurs inférieures à ce seuil engendrent des déperditions thermiques du logement à chauffer.

#### Formules détaillées du calcul des paramètres météorologiques pour un jour $j$ donné :

- Degré jour corrigé :

$$DJc_j = 16 - (1/9,6) (0,3.T0j + 0,5.T3j + 0,8.T6j + T9j + T12j + 1,2.T15j + 1,1.T18j + T21j + 0,9.T0j + 0,9.T3j + 0,9.T6j + 1)$$

- Ecart de température entre la veille et l'avant veille:

$$ET1_j = DJc_{j-1} - DJc_{j-2}$$

- Ecart de température entre la veille et l'avant veille: de l'avant-veille:

$$ET2_j = DJc_{j-2} - DJc_{j-3}$$

- Vitesse moyenne du vent durant la journée  $j$  :

$$V_j$$

<sup>1</sup> selon la méthode des moindres carrés

- Écart de vitesse de vent entre j-1 et j,

$$EV_j = V_{j-1} - V_j$$

- La Position du soleil:

$$COS_j = 10 \cos (\pi/180)(30.M + J - 20)$$

Formule de calcul de la rigueur météorologique:

Formule de type :

$$m = A1DJc + A2 ET1 + A3 ET2 + A4V + A5EV + A6COS$$

Formulation calculée:

$$m = 0,945.DJc + 0,385.ET1 + 0,220.ET2 + 0,315.V + 0,095.EV + 0,160.COS$$

### Calcul des m de référence

Il est effectué :

- Pour chacune des 10 stations météo de référence du territoire TIGF
- Pour chaque risque (P2, P10, P50)

Météo France les a recalculés récemment en prenant comme période de référence l'ensemble des données existantes pour chaque station météo.

## Annexe 2 :

### Méthode de calcul des consommations de pointe utilisée par GRTgaz

#### Méthode

La méthode de calcul des consommations au risque 2% dite « Analyse de l'hiver » repose sur une régression linéaire entre les consommations journalières constatées au cours de l'hiver (1<sup>er</sup> Novembre – 31 mars) et les températures efficaces.

La consommation au risque 2% journalier, est obtenue en prolongeant la droite de régression jusqu'à la température efficace au risque 2%

#### Modélisation des consommations

La modélisation des consommations journalières retenue par GRT est valable seulement en période suffisamment froide :

$$(1) \quad E_j = E_0 + G (S - T_j^*)$$

avec

$E_j$  consommation au cours du jour « j » ;

$E_0$  consommation journalière HCSPF (« hors consommation spécifique période froide », c'est-à-dire part de la consommation journalière indépendante de la température) ;

$G$  gradient journalier ;

$S$  température seuil (température au-dessus de laquelle la consommation journalière est la consommation HCSPF) ;

$T_j^*$  température efficace du jour j, calculée à partir des températures octodiennes des jours j, j-1 et j-2

#### Température efficace

L'article 9 du décret « OSP » (décret n°204-251 du 19 mars 2004) prévoit que :

« [...] l'opérateur de réseau de transport doit être en mesure d'assurer la continuité de l'acheminement du gaz même dans les situations suivantes : [...] température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans » .

Ce décret tient donc compte du fait, constaté empiriquement, que la quantité de gaz consommée un jour donné dépend non seulement de la température du jour, mais aussi de celles de la veille et de l'avant-veille. Il est possible, par une étude statistique, de définir les poids  $k_i$ ,  $k_{i-1}$  et  $k_{i-2}$  à affecter aux températures des jours i, i-1 et i-2 pour que la moyenne pondérée ( $k_i T_i + k_{i-1} T_{i-1} + k_{i-2} T_{i-2}$ ) qui en résulte présente la meilleure corrélation possible avec la consommation du jour i.

#### Consommation journalière au risque 2%

Une fois  $E_0$  et  $G$  connus, il est possible d'évaluer les consommations journalières de pointe en appliquant la formule (1) aux températures correspondantes. À titre d'exemple, la consommation journalière au risque 2 %, dite «  $E_2$  », est donnée par :

$$(2) \quad E_2 = E_0 + G (S - T_{2\%})$$

où  $T_{2\%}$  désigne la température efficace correspondant au risque 2 %.

#### Calcul de $T_{2\%}$

Les T2% sont calculées à partir de la loi GEV (Generalized Extreme Values).

### **Journées à analyser**

À propos de la sélection préalable des journées étudiées, il convient d'éliminer les journées « perturbées » comme les samedis, dimanches, jours fériés, périodes de vacances, etc.

D'autre part, l'analyse doit porter sur des données présentant une amplitude suffisamment large des températures, et pour des valeurs de température journalière toutes nettement inférieures au « seuil de chauffage » journalier. En effet, il est nécessaire d'éliminer les journées où la température instantanée a pu atteindre le seuil d'arrêt des chauffages, au moins pour une partie d'entre eux.

### **Qualification des points d'analyse**

La première démarche permettant d'évaluer la qualité de l'analyse est l'examen du nuage de points, qui présente généralement des « paquets » correspondant aux pointes de froid, avec des points « aberrants » dont il faut expliquer la présence.

Les causes les plus usuelles de ces points « aberrants » sont les suivantes :

- erreur de comptage ou volume estimé ;
- impact d'un client saisonnier ;
- vent ou nébulosité exceptionnelle ;
- répartition atypique des températures à l'intérieur de la journée ;
- premier ou dernier jour d'une période au cours de laquelle les températures journalières varient brutalement.

Lorsque l'on dispose d'une justification à ces anomalies, les points correspondants doivent être écartés, excepté toutefois l'impact du vent ou de la nébulosité si l'on sait par expérience qu'il existe une corrélation avec les pointes de froid (par exemple présence du mistral en région PACA).